
Aperçu du bâtiment et caractéristiques

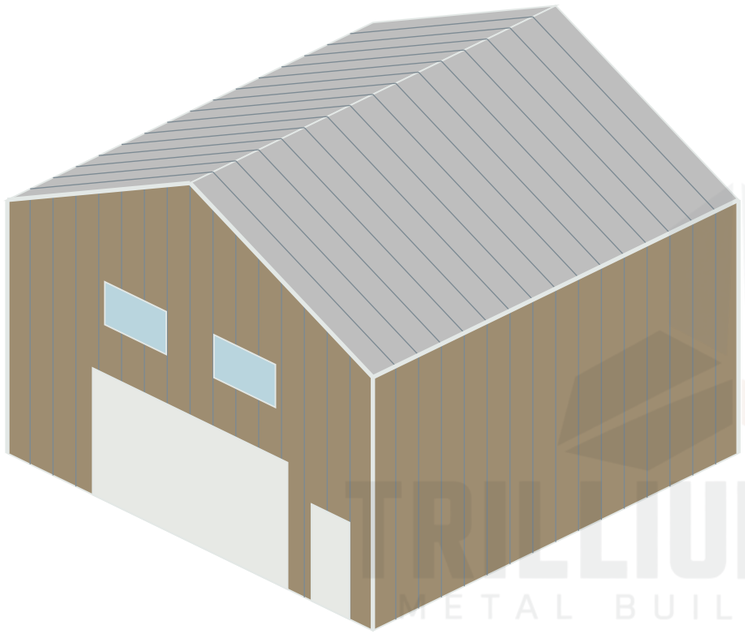

Bâtiment
Le Flesherton

Largeur
30 pi

Longueur
30 pi

Superficie
900 pi²

Égout bas
18 pi

Forme du toit
À deux versants

Pente du toit
6:12

Point le plus haut du toit*
25 pi 6 po

Murs
Beige

Toit
Galvalume

Moulures
Blanc éclatant

Ouvertures
12

Débord de toit
0 pi sur tout le pourtour


CONTENU

1 Aperçu 2 Plan 3 Élévations des pignons 4 Élévations latérales 5 Tableau des ouvertures

*Hauteur géométrique depuis la base de l'égout; la mesure municipale peut différer.

Dimensions des ouvertures brutes. Fondations et ingénierie non incluses.

Plan

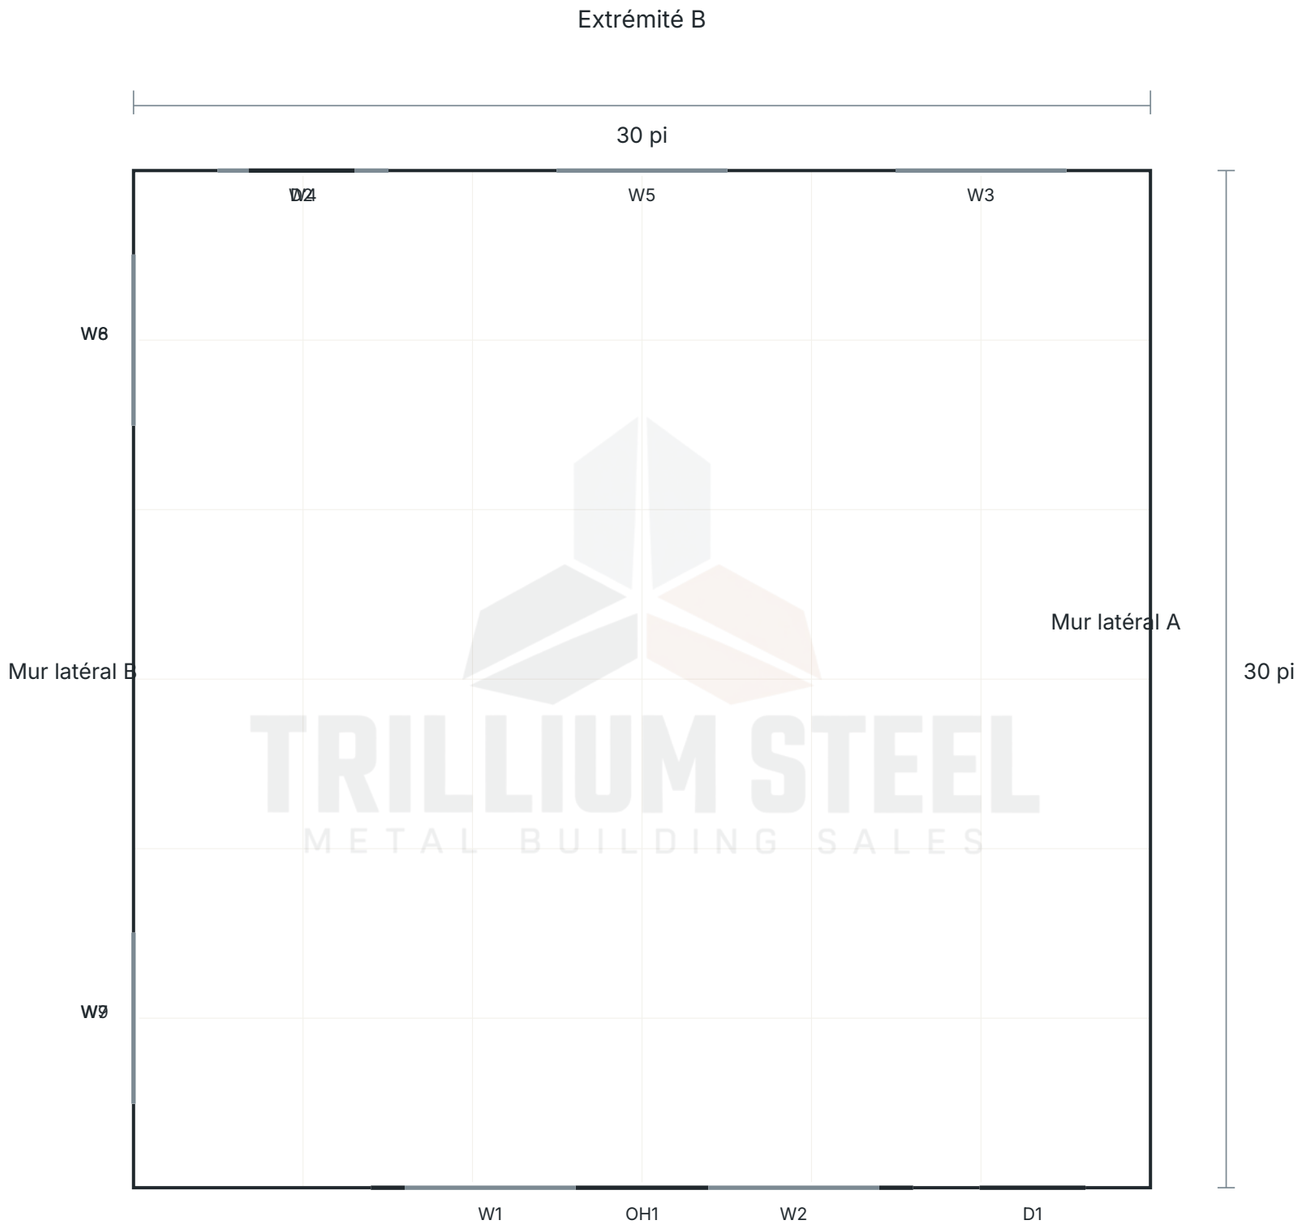

Débord de toit : 0 pi sur tout le pourtour (projection horizontale). Contour extérieur : toit; dimensions : murs au sol.


Les identifiants renvoient à la feuille 5. Consultez le tableau pour la hauteur des appuis de fenêtre.

CONCEPT SEULEMENT - Ne pas utiliser pour permis, ingénierie ou construction. Dimensions et éléments fournis à confirmer.

Élévations d’extrémité

Extrémité A

Vue de ce mur depuis l’extérieur

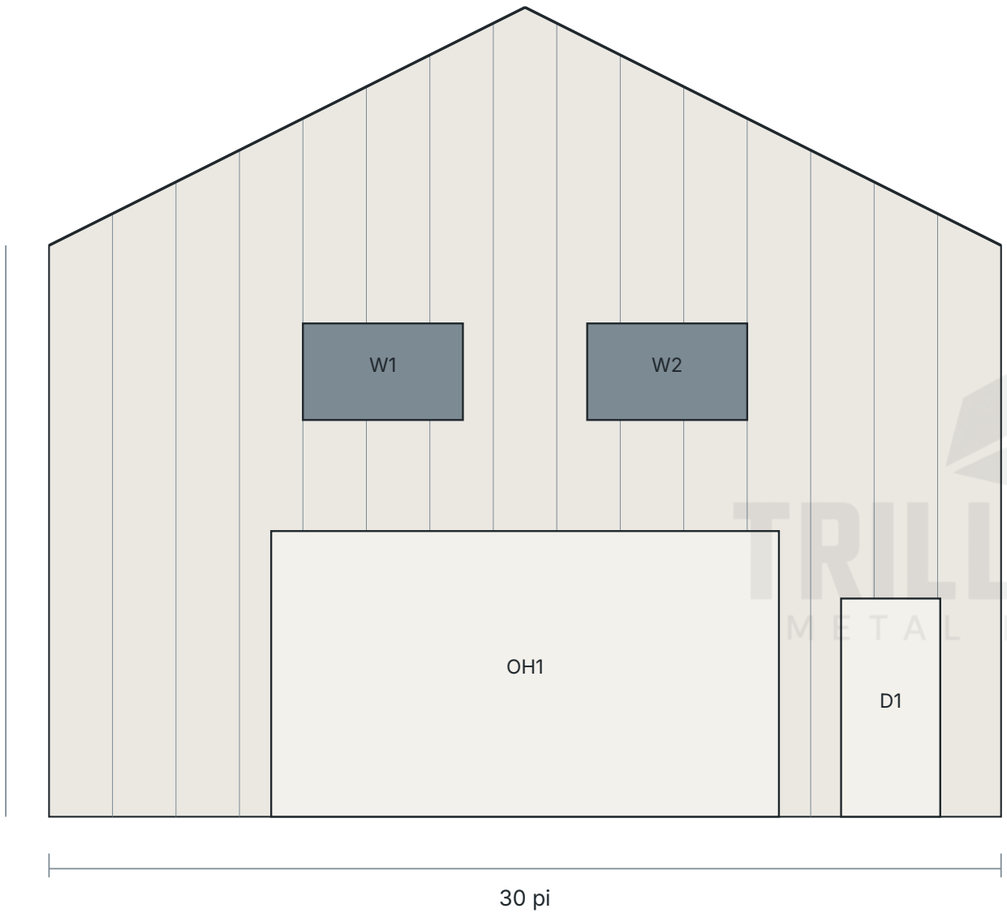


18 pi à l’égout

À deux versants | toit : 6:12 de pente | 0 pi de débord | Ouvertures : feuille 5

Extrémité B

Vue de ce mur depuis l’extérieur

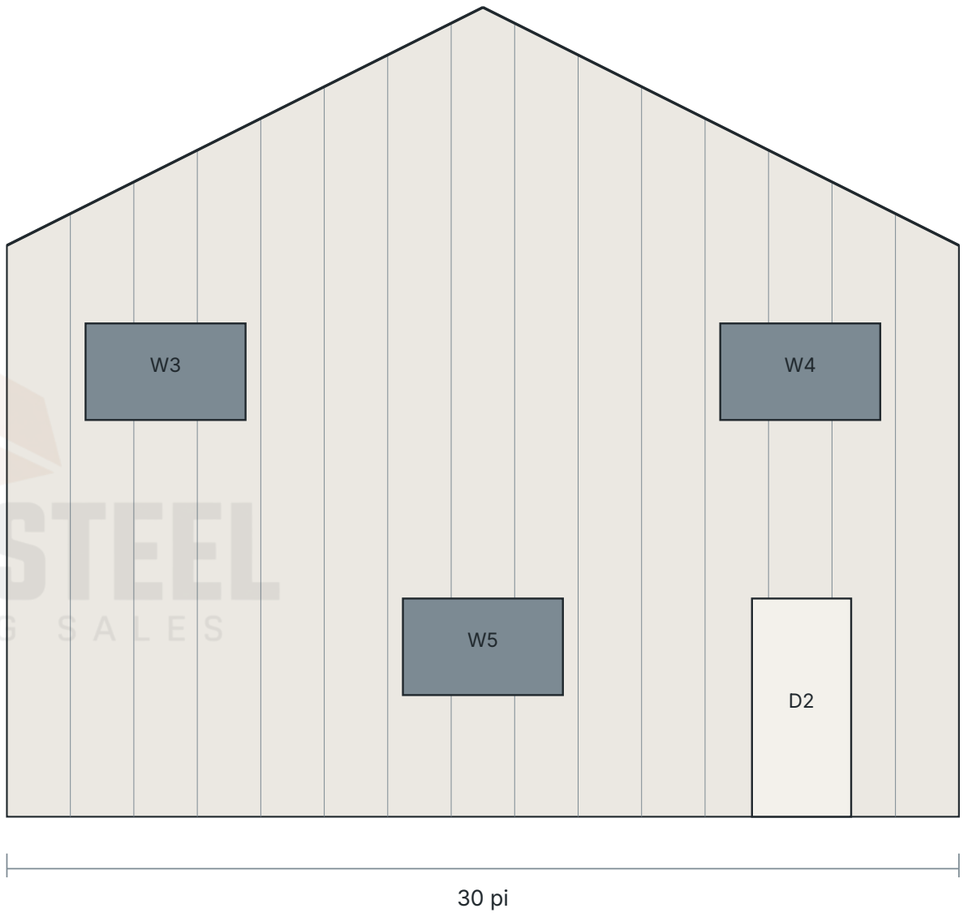

18 pi à l’égout


À deux versants | toit : 6:12 de pente | 0 pi de débord | Ouvertures : feuille 5

CONCEPT SEULEMENT - Ne pas utiliser pour permis, ingénierie ou construction. Dimensions et éléments fournis à confirmer.

Élévations latérales

Mur latéral A

Vue de ce mur depuis l’extérieur

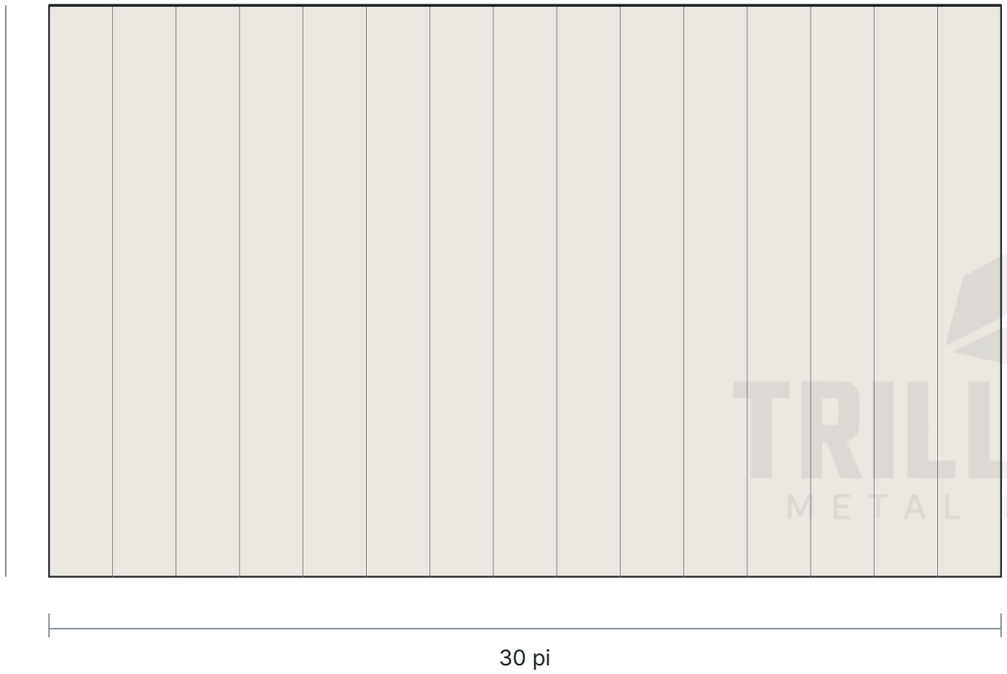


18 pi à l’égout

À deux versants | toit : 6:12 de pente | 0 pi de débord | Ouvertures : feuille 5

Mur latéral B

Vue de ce mur depuis l’extérieur

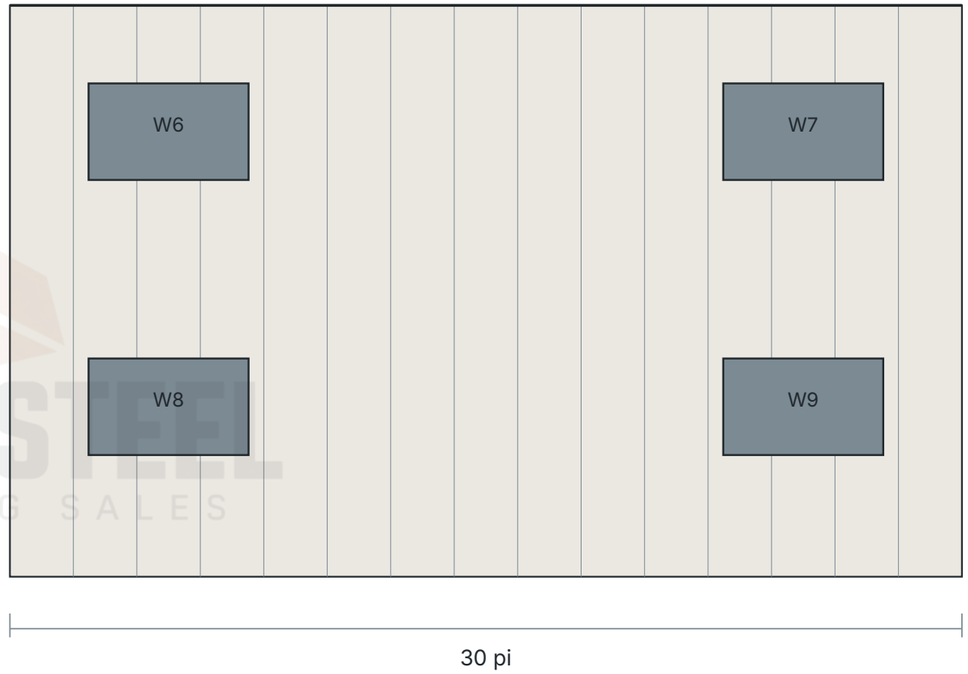

18 pi à l’égout

À deux versants | toit : 6:12 de pente | 0 pi de débord | Ouvertures : feuille 5

TRILLIUM STEEL
METAL BUILDING SALES

Tableau des ouvertures

ID	Type	Mur	Largeur	Hauteur	Appui	Depuis la gauche	Depuis la droite
OH1	Porte de garage	Extrémité A	16 pi	9 pi	0 pi	7 pi	7 pi
D1	Porte piétonne	Extrémité A	3 pi 1.5 po	6 pi 10.5 po	0 pi	24 pi 11.5 po	1 pi 11 po
W1	Fenêtre	Extrémité A	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	12 pi 6 po	8 pi	16 pi 11.5 po
W2	Fenêtre	Extrémité A	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	12 pi 6 po	16 pi 11.5 po	8 pi
W3	Fenêtre	Extrémité B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	12 pi 6 po	2 pi 5.75 po	22 pi 5.75 po
W4	Fenêtre	Extrémité B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	12 pi 6 po	22 pi 5.75 po	2 pi 5.75 po
W5	Fenêtre	Extrémité B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	3 pi 10 po	12 pi 5.75 po	12 pi 5.75 po
D2	Porte piétonne	Extrémité B	3 pi 1.5 po	6 pi 10.5 po	0 pi	23 pi 5.75 po	3 pi 4.75 po
W6	Fenêtre	Mur latéral B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	12 pi 6 po	2 pi 5.75 po	22 pi 5.75 po
W7	Fenêtre	Mur latéral B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	12 pi 6 po	22 pi 5.75 po	2 pi 5.75 po
W8	Fenêtre	Mur latéral B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	3 pi 10 po	2 pi 5.75 po	22 pi 5.75 po
W9	Fenêtre	Mur latéral B	5 pi 0.5 po	3 pi 0.5 po	3 pi 10 po	22 pi 5.75 po	2 pi 5.75 po

Positions mesurées de gauche à droite, face au mur depuis l’extérieur. Appui mesuré depuis le plancher.